


KABELZUSCHNITT

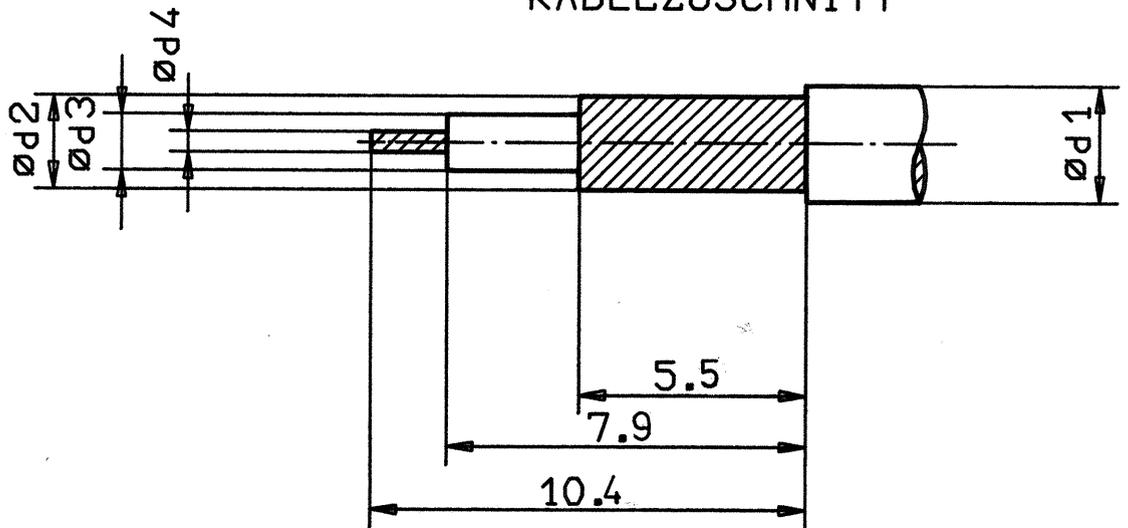

FUER KABEL

ANSCHLUSS

GR	TYPE	Øp1	Øp2	Øp3	Øp4	Øp5	Øp6	Øp7	Øp8	L	l
1	RG178, RG196	2.1	1.38	0.91	0.30	1.1	1.7	2.5	4.0	20,0	7,0
2	RG316, RG188	2.8	2.24	1.67	0.54	1.6	2.3	3.0	4.0	20,0	7,0
5	K02252d	3.05	2.5	1.55	0.54	1.6	2.3	3.3	4.0	20,0	7,0

ANMERKUNG: IN DER 9-STELLIGEN BESTELLN.R. IST MIT DER 8-TEN ZAHL DIE KABELGR. "1-5" UND MIT DER 9-TEN ZAHL DIE OBERFLAECHE "1" GLEICH IND-AUSFUEHRUNG, MIT "2" GLEICH VG-AUSFUEHRUNG UND MIT "9" GLEICH VERNICKELTE AUSFUEHRUNG ANGEGBEN

			FREIMASSTOLERANZ DIN 7168-m			MASSTAB 5:1 WERKSTOFF CRIMPSECHSKANT: KABELGRUPPE 1+2+5 SW 3.25		
			1987	DATUM	NAME	BENENNUNG <b>KABELSTECKER</b> (VOLLCRIMPAUSFUEHRUNG)		
			BEARB.	03.09.	J.B.			
			GEPR.	25.11.87	<i>fröde</i>			
			NORH.					
d	Kabelzuschnitt geändert	7.10.83	1.5.			ZEICHNUNGS-NR. 11.1310.0' ' d		
c	Neue Hülse	04.04.90	2					
b	L=20,7 in 22,0 oberich- Wip?	23.9.88	<i>fröde</i>					
a	länge L=18,7 in L=20,7	27.05.88	<i>fröde</i>					
a	u.l=7,0 in l=9,0 geändert.	27.05.88	<i>fröde</i>			BLATT		
IND	AENDERUNG	DATUM	NAME	<b>IMS</b>				